



# BP-ZBC-50 气体灭火系统称重报警器使用说明书

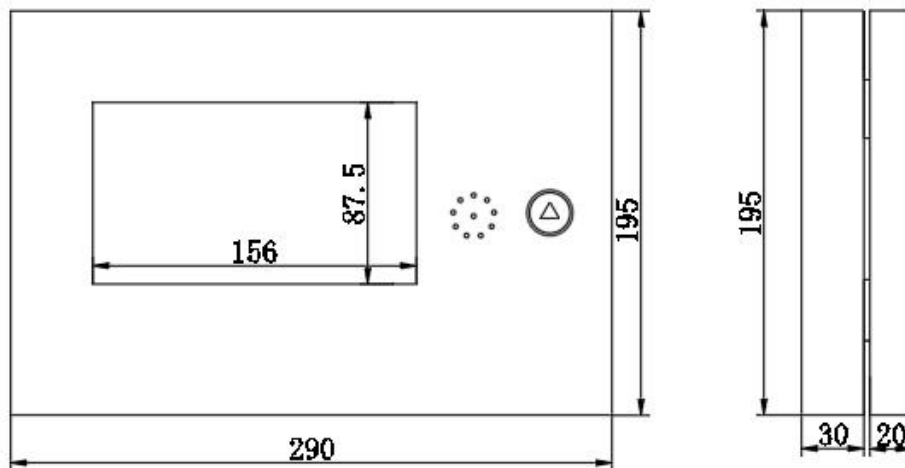

图一 外形尺寸

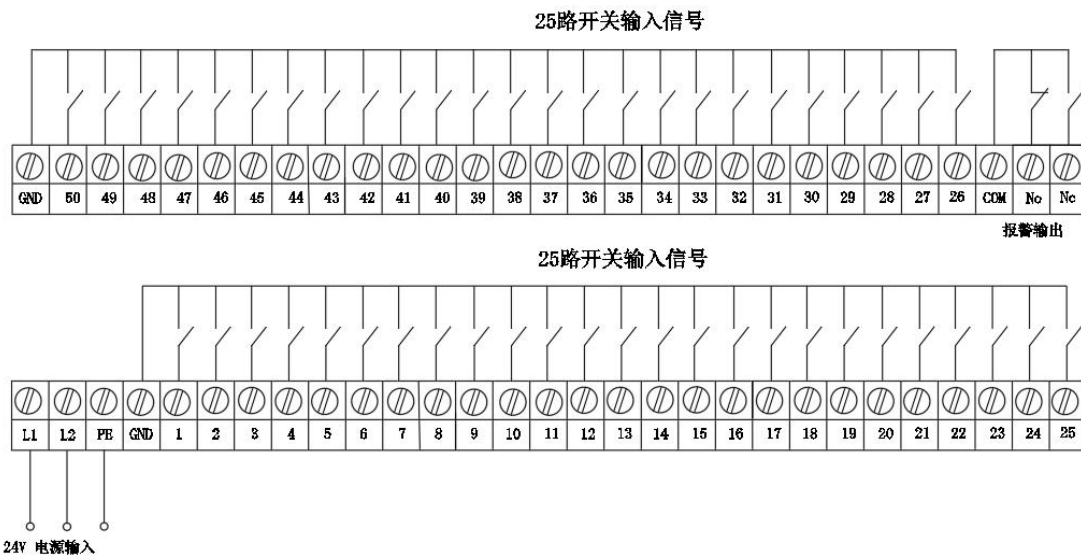

图二 接线图

## 功能说明：

- 1、任一路的开关接通，对应的指示灯由绿变红。
- 2、任一路的开关接通，蜂鸣器发声，继电器输出端子接通。
- 3、监视状态下按下自检按钮，全部指示灯点亮，喇叭发声。
- 4、蜂鸣器发声时，按下消音复位键则不再发声。若再有开关接通蜂鸣器重新发声。
- 5、任一路接通但不保持（点动），声光启动，按消音复位键则声光复位。
- 6、任一路接通且保持，声光启动，按消音复位键则声音复位，对应指示灯保持点亮状态。
- 7、电源输入为 DC24V 200mA 接线无须分正负极（也可接入交流 AC20V 5W）。
- 8、报警声为响 3 秒停 12 秒循环。